مجله تخصصی اییدمیولوژی ایران؛ ۱۳۸۹، دوره ٦، شماره ۱: صفحات ۳۲- ۲٦.

ارزیابی تست کوانتی فرون طلایی در تشخیص توبركلوزيس

حسین لشکردوست'، بهرام ضیغمی'، محمود محمودی"، جعفر حسن زاده ٔ، اندیشه حامدی°، سید حمید رضا طباطبایی ٔ، فرهاد سمیعی منش'، منصور کشفی^

```
کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، ایران
استاد آمار زیستی، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران
استاد ایمونولوژی، مرکز تحقیقات ایمونولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
```

نمابر: ۱۴۴٬۲۲۴-۲۲۴۶۰، پست الکترونیک: doostaria@yahoo.com

تاریخ دریافت: ۱۳۸۸/۲/۲۱؛ پذیرش: ۱۳۸۸/۸/۲

مقدمه و اهداف: بدلیل وجود معایب تستهای روتین تشخیص سل، تصمیم گیری برای درمان این بیماری، بر اساس مجموعه چنـد تسـت تشخیصی است. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تست تشخیصی کوانتی فرون طلایی در تشخیص سل صورت پذیرفته است.

روش کار: مطالعه حاضر یک پژوهش از نوع بررسی تستها میباشد. بررسی بر روی ۳۰ بیمار مبتلا به سل و ۴۶ فرد سالم صورت پذیرفت. به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از شاخصهای آماری حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت و منفی، نسبتهای درستنمایی، نسبت شانس و تجزیه و تحلیل منحنی مشخصه عملکرد استفاده شده است.

نتایج: شاخصهای اعتبار کوانتی فرون (با فاصله اطمینان ٪ ۹۵) در پژوهش حاضر بـه قـرار زیـر اسـت: حساسـیت ٪۹۰/۰ (۹۷/۶–۹۷/۷)، ویژگی ./۹۵/۷ (۹/۹۳ (۸/۳۸ ارزش اخباری مثبت ۹/۳۱ (۹۸/۹ –۷۶/۳)، ارزش اخبـاری منفـی ۹۳/۶ (۹۸/۴ –۸۱/۳)، سـطح زیـر منحنـی ROC برابر ۱/۰ (۱/۰ (۱/۰)/۱۰۸۰)بود، که به طور معنی داری از سطح زیر منحنی به دلیل شانس، در این تجزیه و تحلیل تفاوت داشت (P<-/٠٠٠١). در تجزیه و تحلیل این منحنی، بهترین نقطه مرزی برای تست تشخیصی کوانتی فرون برابر ۰/۳۵ واحد بینالمللی بود. نتیجه گیری: با وجود شاخصهای اعتبار قابل قبول، و از طرفی هزینه نسبتا سنگین برای تست کوانتی فرون، پیشنهاد میشود که از ایس تست فقط برای تشخیص سلهای ریوی اسمیر منفی و خارج ریوی کشت منفی، سل کودکان و ارزیـابی مـوارد تمـاس بـا بیمـاران سـلی استفاده شود.

واژگان کلیدی: تستهای تشخیصی، کوانتی فرون، شاخصهای روایی، سل

مقدمه

بیماری سل در بین مجموعه بیماریهای عفونی و از جمله بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن، از اولویت اساسی برخوردار است. از سل به عنوان فوریت جهانی نام برده می شود. این بیماری هر ساله انسانهای بیشتری را نسبت به ایدز و مالاریا به کام مـرگ می کشاند و بر روی بار کلی بیماری ها و از جمله شاخص دالی، افزایش موارد مقاوم به دارو، و همچنین افرایش احتمال ابتلای افراد اچ. آی. وی مثبت به سل، تأثیرات قابل توجهی دارد. بیماری سل دارای مرتبه هفتم در بار جهانی بیماریها بر اساس معیار دالی است و پیشبینی می شود تا سال ۲۰۲۰ همچنان جایگاه کنونی خود را حفظ کند. در حال حاضر یک بررسی کامل برای تشخیص

بیماری سل شامل تاریخچه پزشکی، معاینه بالینی، رادیو گرافی از ارگان مشکوک، و بررسیهای میکروب شناسی است. نیز می توان تست پوستی توبر کولین، جراحی بیوپسی و سایر بررسیها را در این ارزیابی وارد نمود. اکثر تستهای تشخیصی روتین سل معایبی دارند و تصمیم گیری برای درمان ضد سل بر اساس مجموعه چند تست تشخیصی است. تشخیص قطعی و صد در صد بیماری توبر کلوزیس از طریق یافتن باکتری مایکوباکتریوم توبر کلـوزیس در نمونههای بالینی که از بیمار گرفته می شود، به دست می آید (ویژگی ۱۰۰ درصد)؛ در نتیجه، دیگر بررسیها و تستهای تشخیصی سل، صد در صد قطعی نیستند. روشهایی که در اکثـر

استادیار آپیدمیولوژی، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران کارشناس بهداشت عمومی، دانش آموخته دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران

استادیار اپیدمیولوژی، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران

آزمایشگاه ایمونولوژی بیمارستان امام رضا (ع)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

[^] مربی، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران <u>نویسنده رابط</u>: حسین لشکردوست، نشانی: بجنورد، خیابان طالقانی، خیابان هنر، معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی. تلفن: ۲۲۴۶۰۹۴-۵۸۶،

نقاط جهان برای تشخیص بیماری سل از آنها استفاده میشود، به طور کلی به دستههای زیر تقسیمبندی میشوند:

۱- شرح حال و تاریخچه پزشکی بیمار

٢- معاينه باليني

۳- بررسیهای میکروبشناسی [خلط، برونکوسکوپی، بیوپسی، واکنش زنجیره پلیمراز و سایر روشهای میکروبشناسی]

۴– رادیو گرافی

۵- تست یوستی توبر کولین

۶- روشهای آزمایشگاهی نوین و در حال پژوهش و ارزیابی تست تشخیصی کوانتی فرون، مکانیسم غیر مستقیمی را برای پیبردن به عفونت اختصاصی با مایکوباکتریوم توبرکلوزیس ایجاد می کند. مطالعات مربوط به ارزیابی این تست تشخیصی در سایر کشورها صورت پذیرفته است و تا کنون پژوهش مستندی درباره ارزیابی این تست در کشور منتشر نشده است. خلاصه نتایجی که قبلا روی بعضی از شاخصهای اعتبار این تست تشخیصی، صورت گرفته است، در جدول شماره ۱ خلاصه شده است (۱۰۱-۱). به دلیل پایین بودن شاخصهای اعتبار آزمایشهای روتین سل، هزینههای زیادی صرف تشخیصهای بعدی، بار اضافی درمانهای نامناسب و هزینههای مربوط به عدم تشخیص بیماران می شود (۱۱،۱۲). با توجه به اهمیت بیماری سل و نیز معایب، کاستیها و محدودیتهای آزمونهای تشخیصی روتین در مورد این بیماری، جایگزینی آزمایش یا وسیله تشخیصی که محدودیت و معایب سایر روشها را نداشته باشد، ضروری به نظر می رسد. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی آزمون تشخیصی کوانتی فرون طلایی و بررسی مزایا، معایب و کاربرد آن در نظام بهداشتی- درمانی کشور، صورت يذرونه است.

روش کار

مطالعه حاضر یک پژوهش از نوع بررسی تستها است. روش نمونه گیری به صورت آسان و از افراد مناسب در دسترس بیمار و سالم بوده است. جامعه بیماران مورد مطالعه کلیه بیماران مبتلا به سل (که تحت پوشش مراکز بهداشتی – درمانی مرکز بهداشت شماره ۲ شهرستان مشهد بودهاند)، است. معیارهای ورود و خروج افراد شرکت کننده در این مطالعه از قرار زیر بوده است: بیمارانی واجد شرایط ورود به مطالعه بودند که از موارد جدید تشخیص داده شده بودند؛ به عبارت دیگر بیمارانی که کمتر از دو ماه از

تشخیص بیماری آنها می گذشت، واجد شرایط ورود به مطالعه بودند. افراد گروه کنترل هم از داوطلبان در دسترس انتخاب شدند که کمترین شانس ابتلا به بیماری سل یا عفونت سلی داشتند. موارد در نظر گرفته شده برای احتمال کم از نظر وجود بیماری یا عفونت سلی برای افراد شاهد، موارد زیر بودند: عدم سابقه تماس مستقیم با فرد مسلول، عدم وجود علایم بالینی دال بر وجود بیماری سل (ریوی یا خارج ریوی)، در نظر گرفتن محل زندگی که در مجاورت محل سکونت افراد مسلول نباشد. آزمون طلایی آب کار رفته در این مطالعه شامل تشخیص میکروبشناسی نمونههای مورد بررسی، به همراه تشخیص قطعی توسط پزشک متخصص مراکز بهداشتی درمانی، بود.

تعداد نمونه مورد نیاز طبق معادله زیر محاسبه گردیده است(۱۳):

$$n = \frac{\left[z_{1-\beta}\sqrt{\pi(1-\pi)}\right] + \left[z_{1-\alpha}\sqrt{(\pi-\delta)(1-\pi+\delta)}\right]}{\delta^2}$$

در این فرمول، احتمال خطاهای نوع اول (α) و دوم (β) ، هر دو، $\cdot \cdot \cdot \cdot$ در نظر گرفته شده است.

π: حساسیت یا (ویژگی) مورد انتظار آزمون: حساسیت مورد انتظار آزمون مورد بررسی ۹۰ درصد و ویژگی آن را ۹۸ درصد در نظر گرفتیم.

 δ : (خطا) حد پائینی فاصله مورد انتظاری است که با حساسیت یا ویژگی مورد انتظار در نظر گرفته می شود. این مقدار برای حساسیت $7^{1/2}$ و برای ویژگی آزمایش $7^{1/2}$ در نظر گرفته شده است. در نتیجه نیاز به $7^{1/2}$ بیمار و $7^{1/2}$ فرد غیر بیمار بوده، و کل نمونه مورد نیاز $7^{1/2}$ نفر بود.

کوانتی فرون طلایی یک آزمایش خونی است که مقدار اینتر فرون گاما^۳ آزاد شده (به وسیله سلولهای خونی در پاسخ به آنتی ژن) را اندازه گیری و مقایسه می کند. در این آزمایش، تولید اینتر فرون گاما در تمام خون (که با آنتی ژنهایی شامل دو پروتئین اختصاصی مایکوباکتریوم توبر کلوزیس به نامهای اختصاصی مایکوباکتریوم توبر کلوزیس به نامهای سفید تحریک به تولید میشوند) اندازه گیری میشود. دستورالعمل سنجش اینتر فرون گاما برای تست تشخیصی کوانتی فرون، در داخل بسته فرون گاما برای تست تشخیصی کوانتی فرون، در داخل بسته

Gold Standard

^γIFN

Early Secretory Antigen Target-6

Culture Filtrate Protein-10

'PCR: Polymerase Chain Reaction

بندی شرکت سازنده کیت آزمایشگاهی وجود دارد. بعد از نمونه گیری، نمونههای خون باید همراه با آنتی ژنهای تست درون نمونه گیری، نمونههای خون باید همراه با آنتی ژنهای تست درون لولهها، بین ۲۴–۱۶ ساعت انکوبه شود. لولههای آزمایش شامل دو ترکیب از پپتیدهای مصنوعی است که نماینده 6-ESAT و CFP-10 به عنوان آنتی ژنهای آزمایش است. و نیز شامل فیت هماگلوتینین (میتوژنی که به عنوان کنترل کننده عیار مثبت به کار میرود) و سالین (نمونه خنثی که سطح زمینهای اینترفرون گاما را اندازه گیری می کند) است. بعد از انکوباسیون، غلظت اینترفرون گاما رها شده از طریق تفریق مقدار آن در نمونه خنثی خون آز مقدار 6-ESAT و CFP-10 یا پلاسمای تحریک شده با میتوژن، مشخص میشود. نتایج کوانتی فرون را میتوان به وسیله نرمافزاری که توسط کارخانه تولید کننده فراهم شده است نیز محاسبه کرد (۱۴). به منظور کاهش تورش ناشی از آزمایش گرنا معلوم بوده کننده، بیمار یا سالم بودن نمونهها برای آزمایش گرنا معلوم بوده است.

به طور خلاصه مراحل انجام آزمایش کوانتی فرون به شرح ذیـل ست:

- ۱- جمع آوری خون
- ۲- انکوبه سازی و آماده کردن پلاسما
 - ٣- انجام آزمايش الايزا
 - ۴- تجزیه و تحلیل دادهها

روش اجرای پژوهش به این صورت بوده است که پس از خرید کیت آزمایشگاهی کوانتی فرون، تهیه وسایل لازم و نیز کسب اجازه از معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان رضوی، نمونه گیری از افراد واجد شرایط مطالعه، انجام شد. از بیماران مناسبی که به مراکز بهداشتی شهری مراجعه می کردند، پس از کسب رضایت نامه اخلاقی و امضای آن و نیز پر کردن پرسشنامه تحقیق، مقدار ۴ سی سی خون گرفته می شد. سپس نمونههای خون بنا به توصیه شرکت سازنده کوانتی فرون، و ظرف مدت کمتر از ۲ ساعت، به آزمایشگاه ایمونولوژی بیمارستان امام رضا انکوباتور ۳۷ درجه سانتیگراد نگهداری می شدند و پس از انکوباتور ۳۷ درجه سانتیگراد نگهداری می شدند و پس از داوطلبین سالم واجد شرایط هم با شرایط مشابهی نمونهها به دست می آمد و فریز می شدند. جمع آوری نمونهها از ۲۵ آبان دست می آمد و فریز می شدند. جمع آوری نمونهها از ۲۵ آبان

شرکت در مطالعه و خون دهی نبودند، بررسی به عمل نیامد. پس از جمعآوری کل نمونههای لازم، آزمایش کوانتی فرون با روش الایزا انجام شد و دادههای بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از شاخصهای آماری حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت و منفی، نسبتهای درستنمایی، نسبت شانس، تجزیه و تحلیل منحنی مشخصه عملکرد(ROC)⁷ و آزمون آماری کای دو استفاده شده است. فاصله اطمینان ۹۵ در صد برای قضاوت آماری در نظر گرفته شده است. از نرم افزارهای آماری Excel و Epi Info ،SPSS برای تجزیه و تحلیل دادهها استفاده گردید (۱۵).

ىافتە ھا

بررسی بر روی ۷۶ نمونه انجام شد. این نمونه ها شامل ۳۹ مـرد و ۳۷ زن بودند. دامنه سنی افراد بین ۱۱ تا ۷۵ سـال بـا میـانگین ۳۷/۲ (انحراف معیار ۱۵/۷) و میانه ۳۵ سال بود. کل افـراد شـامل ۳۰ بیمار و ۴۶ غیر بیمار بود. از ۳۰ بیمار، ۲۴ نفر سـل ریـوی و ۶ نفر سل خارج ریوی داشتند.

جداول شماره ۲ و ۳، شاخصهای اعتبار به دست آمده در این مطالعه را برای تست کوانتی فرون نشان میدهد. شاخصهای اعتبار کوانتی فرون (با فاصله اطمینان ٪ ۹۵) در پژوهش حاضر به قرار زيـر است: حساسيت ٪۹۰/۰ (۹۷/۶-۷۳/۰)، ويژگـی ٪۹۵/۷ (۸۳/۸-۹۹/۳)، ارزش اخباری مثبت ۱۹۳/۱ (۹۸/۹-۹۸/۹)، ارزش اخباری منفی ۱/۹۳/۶ (۹۸/۴–۸۱/۳)، در صد مثبت کاذب و منفی کاذب به ترتیب ۴/۳ و ۲۰/۰، نسبت درستنمایی مثبت ۲۰/۹ (۵/۲-۸۰/۶)، نسبت درستنمایی منفی ۰/۱ (۰/۰۳-۰/۳) و نسبت شانس مثبت شدن کوانتی فرون در بیماران نسبت به غیر بیماران ۲۰۰/۳ (۳۰/۵–۱۳۲۹/۳) برابر بوده. حساسیت در زنـان ۸۵/۷ و در مردان ۹۳/۸ در صد بود، که از لحاظ آماری معنی دار نبوده (P=+/۴). ویژگی در هر دو گروه برابر ۹۵/۷ در صد بوده. توافق کلی کوانتی فرون با آزمون استاندارد در مطالعه، ۹۳/۴ در صد بوده. آماره کاپا نیز به طور معناداری بالاتر از ۰/۷۵ بود (جدول شماره ۳). کاپای ۱۸۶۲ به دست آمده، نشان از توافق بسیار خوب بین این دو تست است.

^rReceiver Operating Characteristics

į	تبار ک <i>و</i> انتی فروز	شاخصهای اع	ر روی	کدشته ب	نتایج بررسیهای	۱ – مقایسه	، شماره	جدول

شماره منبع	نوع مطالعه	حساسیت (٪)	ویژگی (٪)	%PPV*	%NPV†	LR+‡	LR-§
1	پژوهشی	84	-	-	-	-	-
۲	پژوهشی	٩٣	1 • •	1	٩۵	۳٧/١	٠/١
٣	پژوهشی	۶۰	_	74	٨۶	-	-
۴	متا آناليز	٧٠	98	-	-	-	-
۵	پژوهشی	٩٣	٩٨	-	-	-	-
۶	متا آناليز	٧۵	-	-	-	-	-
Υ	پژوهشی	٨۵	-	٨٠	-	-	-
٨	پژوهشی	٨١	-	-	_	-	-
٩	پژوهشی	٧٠	٩١	-	_	-	-
1.	پژوهشی	РА	-	_	_	-	-

^{*} ارزش اخباري مثبت

تجزیه و تحلیل منحنی ROC برای تست کوانتی فرون که شکل 1 را حاصل نموده ، به قرار زیر است: سطح زیر منحنی ROC برابر $0.74^{-1/1}$ بود، که به طور معنی داری از منحنی شانس در این تجزیه و تحلیل تفاوت داشت $0.74^{-1/1}$ در تجزیه و تحلیل این منحنی، بهترین نقط ه مرزی برای تست تشخیصی کوانتی فرون برابر 0.74^{-1} واحد بینالمللی بود. این نقطه همان نقطهای است که شرکت سازنده کوانتی فرون پیشنهاد کرده است. حاصلضرب حساسیت 0.74^{-1} در ویژگی 0.74^{-1} در این نقطه مرزی برابر 0.74^{-1} بوده است (جدول شماره 0.74^{-1}) در زمان مرزی برابر 0.74^{-1} بوده است کوانتی فرون برای هر نفر در زمان یوهش، حدود 0.74^{-1} بوده است.

محث

در این مطالعه بر آن شدیم تا کاربرد تست تشخیصی کوانتی فرون را در برنامه کشوری مبارزه با سل ارزیابی کنیم. تاکنون پژوهشهای بسیاری در زمینه روشهای جدید تشخیص سل (از جمله بر روی کوانتی فرون) در سایر کشورها صورت گرفته است. ولی پژوهشهای مناسبی که برای مقایسه نتایج تحقیق در ایل مطالعه لازم بود، به صورت معدودی وجود داشتند.

پژوهشهای قبلی، باید معیارهای زیر را برای ورود به مطالعه حاضر میداشتند: ۱- بررسی بر روی تست کوانتی فرون ۲- بررسی حداقل یکی از شاخصهای روایی (حساسیت، ویژگی،...) و ۳- نماینده بودن افراد مورد پژوهش برای جامعه بیمار و سالم. گفتنی است که این سه معیار با هم در نظر گرفته شده است تا نتايج مطالعات با هم قابل مقايسه باشند. عمده مطالعاتي كه اخيـراً صورت پذیرفتهاند، بر روی تستهای کوانتی فرون، الی اسپات، PCR و دو یا سه نوع تست بودند. از آنجا که هدف اصلی از تولید تستهای جدید (مانند کوانتی فرون و الی- اسپات)، کشف موارد عفونت یافته به سل بودند است، در اکثر مطالعات انجام شده، جامعه پژوهش، موارد عفونت یافته (سالم یا بیمار) و افراد با احتمال کم از نظر وجود عفونت سلی بودند؛ که نتایج چنین مطالعاتی با مطالعه حاضر قابل مقایسه نیست. بررسیهای مشابه هم اکثـرا بـر روی دو شـاخص حساسـیت و ویژگـی (و مخصوصـاً حساسیت به تنهایی) تمرکز داشتند. در نتیجه پس از بررسی متعدد بانکهای اطلاعاتی در دسترس، پژوهشهایی که در جدول شماره ۱ لیست شدهاند، انتخاب شدند. همچنین تا اتمام پژوهش حاضر، پژوهش مشابه و مستندی در ایران پیدا نشد.

[†] ارزش اخباری منفی

[‡] نسبت درستنمایی مثبت

[§] نسبت درستنمایی منفی

.۹۵٪ فاصله اطمینان	مقدار برآورد	شاخص
VW/ • - 9 V/8	9 • / •	حساسیت
አ ۳/አ– የ ዓ/۳	۹۵/۲	ویژگی
٧۶/٣-٩٨/٩	971	ارزش اخباری مثبت
1/m-91/4	94/8	ارزش اخباری منفی
_	۴/۳	در صد مثبت کاذب
_	1 • / •	در صد منفی کاذب
۵/۲-۸٠/۶	۲٠/٩	نسبت درستنمایی مثبت
•/•٣-•/٣	•/1	نسبت درستنمایی منفی
W•/۵-1879/8	۲۰۰/۳	نسبت شانس

جدول شماره ۳- شاخصهای توافق تست کوانتی فرون و آزمون طلایی

-	94/4	در صد توافق
•*/٧۴۴-•/٩٧٩	٠/٨۶٢	مقدار کاپا

^{*90٪} فاصله اطمينان

جدول شماره ٤- تجزيه و تحليل منحنى مشخصه عملكرد (ROC) براى كوانتي فرون

سطح زير منحنى	./947
انحراف استاندارد	٠/٠٣١
.۹۵٪ فاصله اطمینان برای برآورد سطح زیر منحنی	·/\\\-\/•
مقدار P	•/••• \>
بهترین نقطه مرزی برای کوانتی فرون	۰/۳۵ واحد بینالمللی
حاصلضرب حساسیت در ویژگی، برای بهترین	٠/٨۶١
نقطه مرزى	

حساسیت کوانتی فرون در این مطالعه ۹۰ درصد به دست آمد که از دو مطالعه (۲٬۵) کمتر بوده است. ولی از هشت مطالعه دیگر بیشتر بوده (۲٬۵،۱۰۰, ویژگی که ما در این مطالعه به دست آوردیم ۹۵/۷ درصد بوده که از مطالعهای که به وسیله دتژن (۲) انجام شد (۱۰۰ در صد) و مطالعه هارادا (۵) (با ویژگی ۹۸ در صد)، کمتر بود. مطالعه سیستماتیکی که پای انجام داده بود (۴)، ویژگی مشلسله مطالعه حاضر داشست ویژگردرصد). ولی در پژوهشی که لی و همکاران (۹) انجام دادند، ویژگی کمتری برای کوانتی فرون بدست آوردند (۹۱ درصد).

ارزش اخباری مثبت و منفی در مطالعهای که دتـژن انجـام داده بود (۲)، به ترتیب ۱۰۰ و ۹۵ در صد بود که از مطالعـه حاضـر (بــا ارزش اخباری مثبت و منفی به ترتیب ۹۳/۱ و ۹۳/۳ درصد) بیشتر بود. ولی این دو شاخص در مطالعهای که دوان (۳) انجام داده بود، بسیار کمتر بوده است (PPV و NPV به ترتیب ۲۳ و ۸۶ درصد). نسبت درستنمایی مثبت در مطالعه ما ۲۰/۹ بوده است که از مطالعهای که دتژن انجام داده بود (۲) کمتر بوده است (بـا +LR ٣٧/١). احتمال نتيجه منفى كوانتى فرون در افراد بيمار نسبت بـه افراد سالم (نسبت درستنمایی منفی)، در این پـژوهش، ۰/۱ برابـر بوده که با نسبتی که دتژن و همکارانش به دست آورده بودند، برابر بود. در این مطالعه شانس نتیجـه مثبـت در بیمـاران حـدود ۲۰۰ برابر غیر بیماران بوده. مطالعهای این شاخص را بدست نیاورده بود. در این پـژوهش، تجزیـه و تحلیـل منحنـی ROC، کـه بهتـرین و پیشرفته ترین ابزار ارزیابی تستهای تشخیصی در حال حاضر است (۱۵)، برای تست کوانتی فرون صورت گرفته است. سطح زیر منحنی به دست آمده ۱/۹۴۲ بوده که مقدار قابل قبولی برای یک تست تشخیصی است. در این مطالعه، دستورات شرکت سازنده كيت (اجراي تست، نگهداري كيتها و نمونهها، أزمايش الايـزا، نحوه خواندن، نقطه مرزی و...) رعایت شد. منطقه مرزی پیشنهادی شرکت سازنده ۰/۳۵ واحد بینالمللی برای کوانتی فرون است. مطالعه ما هم این نقطه را ایده آل ترین نقطه مرزی دانسته است. حاصلضرب ویژگی در حساسیت در این نقطه ۰/۸۶۱ بوده که بیشترین مقدار ممکن نسبت به سایر نقاط بوده. لی و همکاران (۹)، نقطه مرزی ۰/۱۳ واحد بینالمللی را پیشنهاد کرده بودند، در آن مطالعه، این نقطه نسبت به نقطه پیشنهادی شرکت سازنده (۰/۳۵ واحد بینالمللی)، حساسیت ۱٫ از ۰/۷ به ۰/۸۶ افزایش، و ویژگی را از ۰/۹۱ به ۰/۸۷ کاهش می داد.

از نقاط ضعف تستهایی که سنجش اینتر فرون گاما را انجام میدهند، وجود نتایج نامشخص (علاوه بر بیمار و سالم) است. در این حالت به ناچار آزمایش باید تکرار شود. خوشبختانه مطالعه ما نتیجه نا مشخص نداشت.

در مطالعاتی که قبلا بر روی روایی کوانتی فرون، در جوامع مختلف، انجام شده است، نتایج متغیری دیده می شود که مهم ترین عامل در تغییر نتایج را می توان شیوع متفاوت عفونت سلی در افراد گروه کنترل در هر مطالعه صورت گرفته، دانست. از آنجا که

^{&#}x27;Indeterminate results


عفونت سلی رابطه بسیار قوی با شیوع و بروز بیماری سل (مخصوصا نوع اسمیر مثبت) دارد، و مطالعات گذشته، در جوامع متفاوت از نظر بار بیماری سل، انجام گرفته است، توجیه این تفاوتها منطقی به نظر میرسد. در این مطالعه بیمارانی انتخاب شدهاند که تست میکروبشناسی آنان علاوه بر تشخیص پزشک مثبت باشد تا به ویژگی نزدیک به صد در صد برسد. افراد کنترل هم از افرادی انتخاب شدند که کمترین شانس ابتلا به عفونت و بیماری سل داشته باشند. از آنجا که تاکنون آزمون طلایی مناسب و دقیقی برای تفکیک موارد غیر بیمار عفونت یافته از افراد سالم كشف نشده است (بر طبق مطالعات گذشته، حتى توبر كولين هم آزمون مناسبی نمی باشد)، مهم ترین مشکل در مطالعات مربوط به ارزیابی تستهای تشخیصی سل که با روشهای ایمونولوژیک انجام مى شوند، تفكيك موارد عفونت يافته غير بيمار از افراد سالم است. در نتیجه بهترین راه تفکیک این افراد، در حال حاضر، ارزیابی سابقه تماس افراد با باکتری عامل بیماری سل است که در این مطالعه به آن پرداخته شده است.

خلاصهای از مزایا و معایب تست تشخیصی کوانتی فرون را که از این مطالعه و مطالعات قبلی به دست آمده است، میتوان به شرح ذیل نام برد:

مزایای کوانتی فرون: جوابگیری سریع (در کمتر از ۳۰ ساعت)، کاملاً اختصاصی بودن تست تشخیصی، شاخصهای اعتبار خوب و قابل قبول مخصوصاً در جمعیتهای با فراوانی کم توبرکلوزیس و قابلیت تکرار آزمایش به صورت نامحدود.

معایب کوانتی فرون: وابسته بودن کشور به واردات کیت از خارج کشور؛ هزینه گزاف اجرای این تست تشخیصی در حال حاضر؛ مشکلات خونگیری، همکاری و رضایت بیماران به خون دهی؛ وجود دقت کافی در فرایند قبل تا بعد از آزمایش (از خونگیری تا خواندن جواب آزمایش)؛ لزوم امکانات آزمایشگاهی با قابلیت انجام الایزا؛ لـزوم وجـود افـراد آمـوزش دیـده و مـاهر در زمینـه انجـام تستهای مربوط به الایـزا؛ مقـرون بـه صـرفه نبـودن انجـام یـک آزمایش برای تنها یک نفر (در حال حاضر کیـتهـای موجـود در بازار، باید برای حدود ۳۰ نفر با هم اجرا شود تا حداقل هدر رفـتن کیـت را داشـته باشـیم)؛ احتمـال وجـود نتـایج نامشـخص؛ عـدم شناسایی و تشخیص بین فرد عفونت یافته و فرد بیمار با انجام این تست؛ محدودیت در اجرای این تست تشخیصی در جوامع با شیوع نسبتا بالای توبرکلوزیس.

از دیگر محدودیتهای مطالعه حاضر می توان به تعداد نسبتاً کم افراد مورد یژوهش اشاره کرد که به لحاظ بار مالی ایجاد شده،

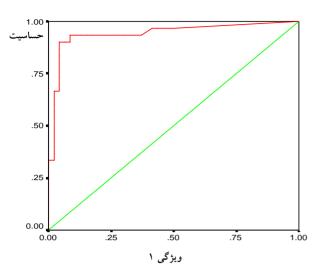

نمودار شماره ۱- منحنی مشخصه عملکرد (ROC) برای تست تشخیصی کوانتی فرون

توان انجام مطالعه روی افراد بیشتر مقدور نبود. ولی با استناد به منبع شماره ۱۵، که مطالعات مربوط به تستهای تشخیصی را به سه رتبه از لحاظ توان مطالعه نموده است، مطالعه حاضر در رتبه دوم قرار می گیرد. از محدودیتهای دیگر این مطالعه، انجام نشدن پژوهش مستندی درباره کوانتی فرون در کشور و نیز کمبود مطالعاتی بوده که تستهای تشخیصی را با آزمونهای قوی آماری ارزیابی کند.

نتيجهگيرى

در یک نتیجه گیری کلی می توان نتایج کاربردی زیر را از پژوهش حاضر برداشت کرد:

علیرغم روایی قابل قبول تست کوانتی فرون، کاربرد این تست بنا به بار مالی نسبتاً سنگینی که ایجاد میکند، در همه موارد ضروری به نظر نمیرسد. پیشنهاد میشود که از این تست برای تشخیص سلهای (ریوی و خارج ریوی) اسمیر و کشت منفی، سل کودکان و ارزیابی موارد تماس با بیماران سلی استفاده شود. لذا همچنان می توان از برنامه جاری مبارزه با سل به عنوان اولین و مقرون به صرفه ترین روند تشخیصی استفاده کرد. اجرای آزمایش کوانتی فرون، فقط در مواردی که با تستهای تشخیصی روتین نتوان به وجود یا عدم وجود بیماری در شخص مشکوک به سل پی برد، ضروری به نظر می رسد.

با توجه به شاخصهای اعتبار قابل قبول کوانتی فرون در تحقیق به عمل آمده، و هزینه گزاف خرید کیت آزمایشگاهی تست مزبور، لزوم خود کفا بودن کشور عزیزمان در تولید کیتهای آزمایشگاهی محترم دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد) و نیز از همکاری صمیمانه سرکار خانم دکتر هما کاوه، و آقایان دکتر محمد حسن نمایی و دکتر محمد پیری و پرسنل محترم مراکز بهداشتی درمانی شهری مرکز بهداشت شماره ۲ شهرستان مشهد، در پیدا کردن نمونههای مناسب برای مطالعه سپاسگزاری میشود. از داوطلبین و بیماران محترم که حاضر به شرکت در این پژوهش شدند، سپاسگزاریم. پژوهش حاضر از طرح مصوب شماره ۴۱۵۵ معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز تأمین اعتبار گشته است. از همکاری مرکز تحقیقات ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد قدردانی میشود.

- 1- Adetifa IM, Lugos MD, Hammond A, Jeffries D, Donkor S, Adegbola RA, et al. Comparison of two interferon gamma release assays in the diagnosis of Mycobacterium tuberculosis infection and disease in the Gambia. BMC Infect Dis 2007; 7: 122.
- 2- Detjen AK, Keil T, Roll S, Hauer B, Mauch H, Wahn U, et al. Interferon-γ release assays improve the diagnosis of tuberculosis and nontuberculous mycobacterial disease in children in a country with a low incidence of Tuberculosis, CID 2007; 45: 322-8.
- 3- Dewan PK, Grinsdale J, Kawamura LM. Low Sensitivity of a Whole-Blood Interferon-γ release assay for detection of active tuberculosis, CID 2007; 44: 69-73.
- 4- Pai M, Zwerling A, Menzies D, Systematic Review: T-Cell-based assays for the diagnosis of latent Tuberculosis infection: an update, Ann Intern Med 2008; 149.
- 5- Harada N., Higuchi K, Yoshiyama T, Kawabe Y, Fujita A, Sasaki Y, et al, Comparison of the sensitivity and specificity of two whole blood interferon-gamma assays for M. tuberculosis infection, J Infect 2008; 56: 348-53.
- 6- Pai M, Menzies D, Interferon-γ Release Assays What is their role in the diagnosis of active Tuberculosis? CID 2007; 44: 74-77.
- 7- Ravn P, Munk ME, Andersen AB, Lundgren B, Lundgren JD, Nielsen LN, et al, Prospective evaluation of whole-blood test using Mycobacterium tuberculosis-specific antigens ESAT-6 and CFP-10 for diagnosis of active Tuberculosis, CDLI 2005; 12, 491-6.
- 8- Britton WJ, Gilbert GL, Wheatley J, Leslie D, Rothel JS, Jones SL, et al. Sensitivity of human gamma interferon assay and

که سنجش اینترفرون گاما را انجام میدهند، از لحاظ اقتصاد سلامت امر ضروری به نظر میرسد.

توصیه می شود که برای ارزیابی کامل تر روی تست کوانتی فرون، موارد زیر بررسی شوند: تاثیر نقص سیستم ایمنی بدن بر شاخصهای اعتبار کوانتی فرون؛ بررسی اثر درمان ضد سل بر شاخصهای اعتبار کوانتی فرون؛ تحلیل هزینه اثر بخشی کوانتی فرون در برنامه کشوری مبارزه با سل؛ ارزیابی کوانتی فرون برای از مون طلایی برای عفونت سلی.

تشکر و قدردانی

از راهنماییهای علمی و فنی ارزشمند آقای علی احمدی (ریاست Ph.D ایپدمیولوژی) و آقای دکتر رضا ایمانی (ریاست

منابع

- tuberculin skin testing for detecting infection with Mycobacterium tuberculosis in patients with culture positive tuberculosis, Tuberculosis 2005; 85, 137-45.
- 9- Lee JY, Choi HJ, Park IN, Hong SB, Oh Y-M, Lim C-M, et al. Comparison of two commercial interferon-γ assays for diagnosing Mycobacterium tuberculosis infection, Eur Respir J 2006; 28: 24-30.
- 10- Kang YA, Lee HW, Hwang SS, Um S-W, Han SK, Shim Y-S, et al. Usefulness of Whole-Blood interferon-γ assay and interferon-γ Enzyme-Linked Immunospot assay in the diagnosis of active pulmonary Tuberculosis, CHEST 2007; 132: 959-65.
- 11- WHO: Tuberculosis Fact Sheet No 104, Available at: [http://www.who.int/ mediacentre/ factsheets/ fs104/ en/]. (Accessed December 21 2007)
- 12- World Health Organization, The Stop TB Strategy, "vision, goal, objectives and targets 2008", Accessed May 9, 2008, Available at: http://www.who.int/tb/strategy/stop_tb_strategy/en/index.
- 13- Hahault A, Cadilhac M, Thomas G. Sample size calculation should be performed for design accuracy in diagnostic test studies, J Clinic Epidemiol 2005; 58.
- 14- Mazurek GH, Jereb J, Lobue P. Guidelines for using the Quanti FERON-TB Gold test for mycobacterium tuberculosis infection, CDC, Morbidity and Mortality Weekly Report 2005; 54.
- 15- Zhou XH, Obuchowski NA, McClish DK. Statistical methods in diagnostic medicine, John Wiley & Sons, Inc, New York, 2002

This document was created with Win2PDF available at http://www.daneprairie.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.

Iranian Journal of Epidemiology 2010; 6(1): 26-32.

Original Article

Assessment of Quanti FERON-TB Gold (In-Tube) Test in Tuberculosis Diagnosis

Lashkardoost H¹, Zeighami B², Mahmoudi M³, Hassanzadeh J⁴, Hamedi A⁵, Tabatabaee HR⁶, Sameemanesh F⁷, Kashfi SM⁸

- 1 Epidemiologist, Bojnord University of Medical Sciences, Iran
- 2- Professor, Epidemiology Department, School of Health, Shiraz University of Medical Sciences, Iran
- 3- Professor, Immunology Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Iran
- 4- Assistant Professor, Epidemiology Department, School of Health, Shiraz University of Medical Sciences, Iran
- 5- Expert of Public Health, Graduate of Shiraz University of Medical Sciences, Iran
- 6- Assistant Professor, Epidemiology Department, School of Health, Shiraz University of Medical, Iran
- 7- Immunology lab, Emam Reza Hospital, Mashhad University of Medical Sciences, Iran
- 8- Public Health Department, School of Health, Shiraz University of Medical Sciences

Corresponding author: Lashkardoost H., doostaria@yahoo.com

Background & Objective: Because of uncertainty in interpretation of some tests for diagnosing TB, decision making for the tuberculosis treatment is based on multiple diagnostic tests. This study was conducted to assess the accuracy of Quanti FERON-TB Gold test in tuberculosis diagnosis.

Methods: The study was carried out on 30 cases and 46 controls. Statistical indices of sensitivity, specificity, positive predictive value, negative predictive value, likelihood ratios, odds ratio and Receiver Operating Characteristics (ROC) curve were estimated.

Results: Sensitivity of QFT-G was 90.0% (95% CI=73.0-97.6), specificity 95.7% (95% CI=83.8-99.3), positive predictive value 93.1% (95% Cl=76.3-98.9), negative predictive value 93.6% (95% Cl=81.3-98.4). The area under ROC curve was 0.942 (95% CI=0.88-1.00), that significantly differed from chance diagonal area (P<0.0001). The optimum cut point for the Quanti FERON-TB Gold test was 0.35 IU/ml, with sensitivity of 0.90 and specificity of 0.957.

Conclusions: The Quanti FERON-TB Gold test displayed good validity indices in this study. Since the utility of this test has a high cost therefore this test would not be offered for routine tuberculosis detection. It suggested that this test are applicable for smear and culture negative tuberculosis, child tuberculosis, and assessment of TB contact tracing.

Keywords: Diagnostic tests, Quanti FERON, Validity indices, Tuberculosis